



- IT
- collegare la schermatura a terra in un solo punto (in centrale)
 - la schermatura deve essere continua su tutto il cavo
 - i conduttori devono essere isolati dalla schermatura
- EN
- connect the shielding to the ground at one point only (at the control panel)
 - the shielding must be continuous on the entire cable
 - the conductors must be isolated from the shielding

1 INPUT AND 1 C FORM OUTPUT ADRESSABLE MODULE CONNECTION CABLAGGIO MODULO INDIRIZZATO D'INGRESSO E 1 USCITA C FORM

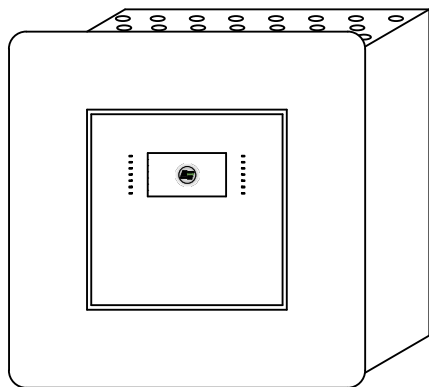


CONNECTOR on CARD TD571
CONNETTORE su SCHEDA TD571

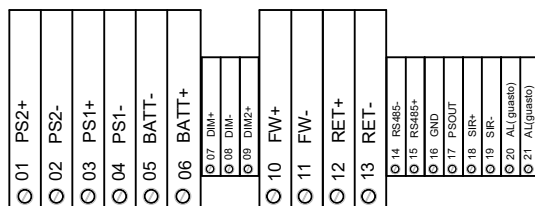

da dispositivi su loop
from other devices on loop

twisted and shielded cable with two wires
cavo twistato e schermato a due conduttori
LSZH GR4 EN50200 CEI20-36/20-37

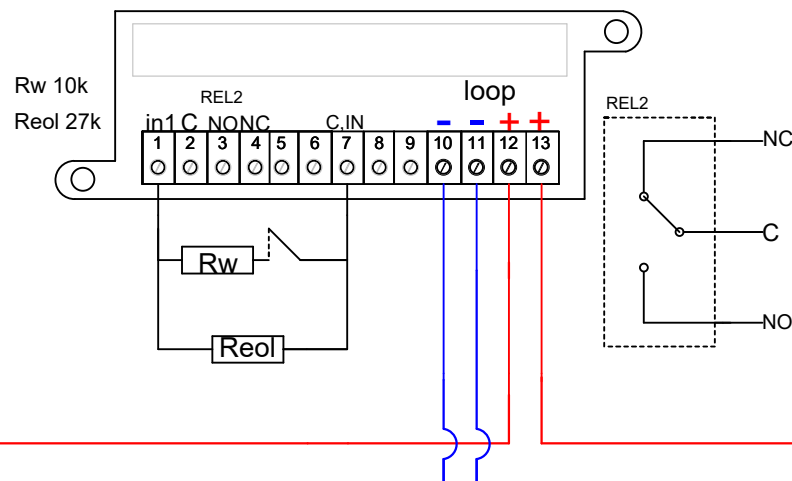

NOTA: Ogni 32 dispositivi è obbligatorio sia presente un dispositivo con isolatore a bordo.
NOTE: A device with an on-board isolator must be present for every 32 devices

1	in1
2	C
3	NO
4	NC
5	
6	
7	C,IN
8	
9	
10	in loop-
11	out loop-
12	in loop+
13	out loop+

Distances with detectors, modules I/O or call points (max 240 for loop)


- 1250 mt. 2x0,5 mmq
- 1850 mt. 2x0,75 mmq
- 2500 mt. 2x1 mmq
- 3500 mt. 2x1,5 mmq
- 5000 mt. 2x2,5 mmq

For addressable sounder or wireless receivers the distance depends on the quantity of devices.

Distanze con sensori, moduli I/O o pulsanti (max 240 per loop)

- 1250 mt. 2x0,5 mmq
- 1850 mt. 2x0,75 mmq
- 2500 mt. 2x1 mmq
- 3500 mt. 2x1,5 mmq
- 5000 mt. 2x2,5 mmq

Per sirene indirizzate o ricevitori via radio la distanza viene dimensionata in funzione del numero di dispositivi.



MOD. ONE
ONEMODULE110X



20132 MILANO - Via Giulietti, 8
Tel. +39 02-2592795 +39 02-27201352 Fax +39 02-2593704

N°005_one FAMILY: FIRE SYSTEM TYPE: ADDRESSABLE WALL MODULE